# Kabelschelle Typ AC

**Anhang 1.2**

**Zur Verlegung von Elektro-Installationsrohren (Achtung: Nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) und Brandschutzkabeln**

**Kabelschelle feuerverzinkt, mit ganzflächiger Druckwanne aus Stahl, für die Befestigung an Profilschienen mit Schlitzweite 18/22 mm.**





| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |

| Klemmbereich min./max. | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|
| 8-12 mm | **0971 008 12** | 100 |
| 12-16 mm | **0971 012 16** | 100 |
| 16-20 mm | **0971 016 20** | 100 |
| 20-24 mm | **0971 020 24** | 100 |
| 24-28 mm | **0971 024 28** | 100 |
| 28-32 mm | **0971 028 32** | 100 |
| 32-36 mm | **0971 032 36** | 100 |
| 36-40 mm | **0971 036 40** | 100 |
| 40-44 mm | **0971 040 44** | 100 |
| 44-48 mm | **0971 044 48** | 100 |
| 48-52 mm | **0971 048 52** | 50 |
| 52-56 mm | **0971 052 56** | 50 |
| 56-60 mm | **0971 056 60** | 50 |


CL01_5504020701, Rev: 0.287, Stand: 30. 04. 2026

## Technische Informationen

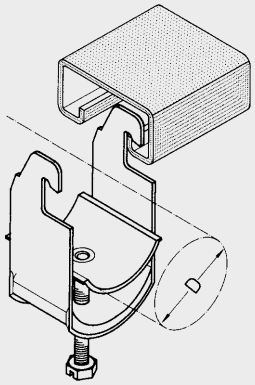

## Details/Anwendung

Zur vertikalen oder horizontalen Einzel- und Bündelverlegung von Leitungen, Kabeln, Brandschutzkabeln sowie starren Elektroinstallationsrohren (nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) an Wand und Decke
Geschützte Installationen im Freien, im Innenbereich.

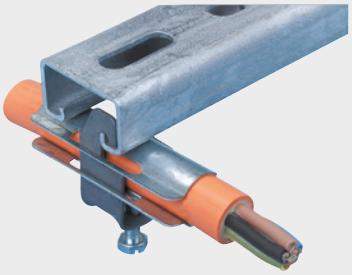

## Leistungsnachweis

Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.




## Hinweis

Um Kabeldeformationen durch Punktblastung zu vermeiden, sollten gegebenenfalls formstabile Gegen- und Langwannen verwendet werden.
Gegen- und Langwannen müssen gesondert bestellt werden.

CL01_5504020701, Rev: 0.287, Stand: 30. 04. 2026

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ AC | **0971 060 200** |